

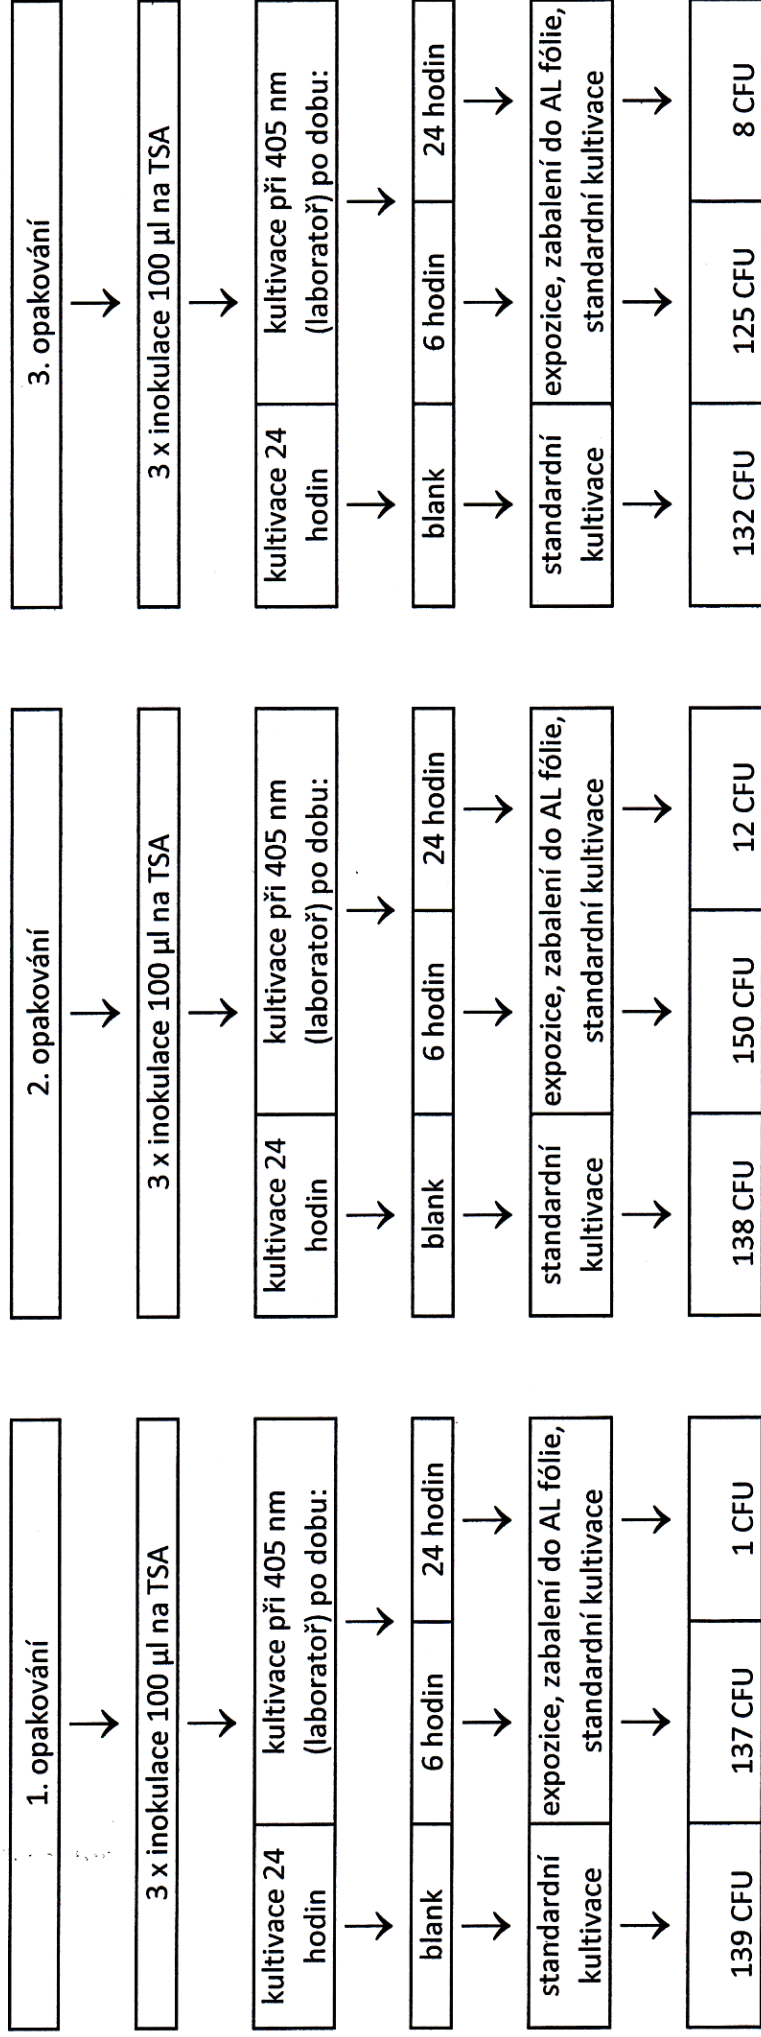
Testovaný mikroorganismus: *Salmonella enteritidis* CCM 7189 (ATCC 13076)

W:

Výška: 1 m

bez diffusoru  
miska bez víčka

předpěstování 24 h/36 °C na TSA a dále na KA

inokulum ve 3 ml fyziol. roztoku (0,5 McF), ředění až do 10<sup>-5</sup> a 9x výsev 10<sup>-5</sup>

prům. blank průměr 6 h. průměr 24 h.

136 CFU	137 CFU	7 CFU
---------	---------	-------

Zpracoval: J.B.  
Vyhodnotil: I.S.

Závěr: prokázán inhibiční účinek za 24 hod. (otevřené víčko misky)